

Drehschalter, 3-Stufen-Schalter m. AUS-Stellung, anthrazit



Artikelnummer:	1101-4
EAN/GTIN:	4011377116115



Skalenscheibe anthrazit

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
 nicht für Montage in Aufputz-Kappen geeignet

Montagehinweis: Kein Putzausgleich möglich. Einsatz muss wandbündig montiert werden. Tragring darf nicht übertapeziert werden.

Ersatzteil:

Skalenscheibe Art.-Nr.: SKS 1101-4


Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: .. 1541 ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1541 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1941 .., .. 1941 ..

Montage

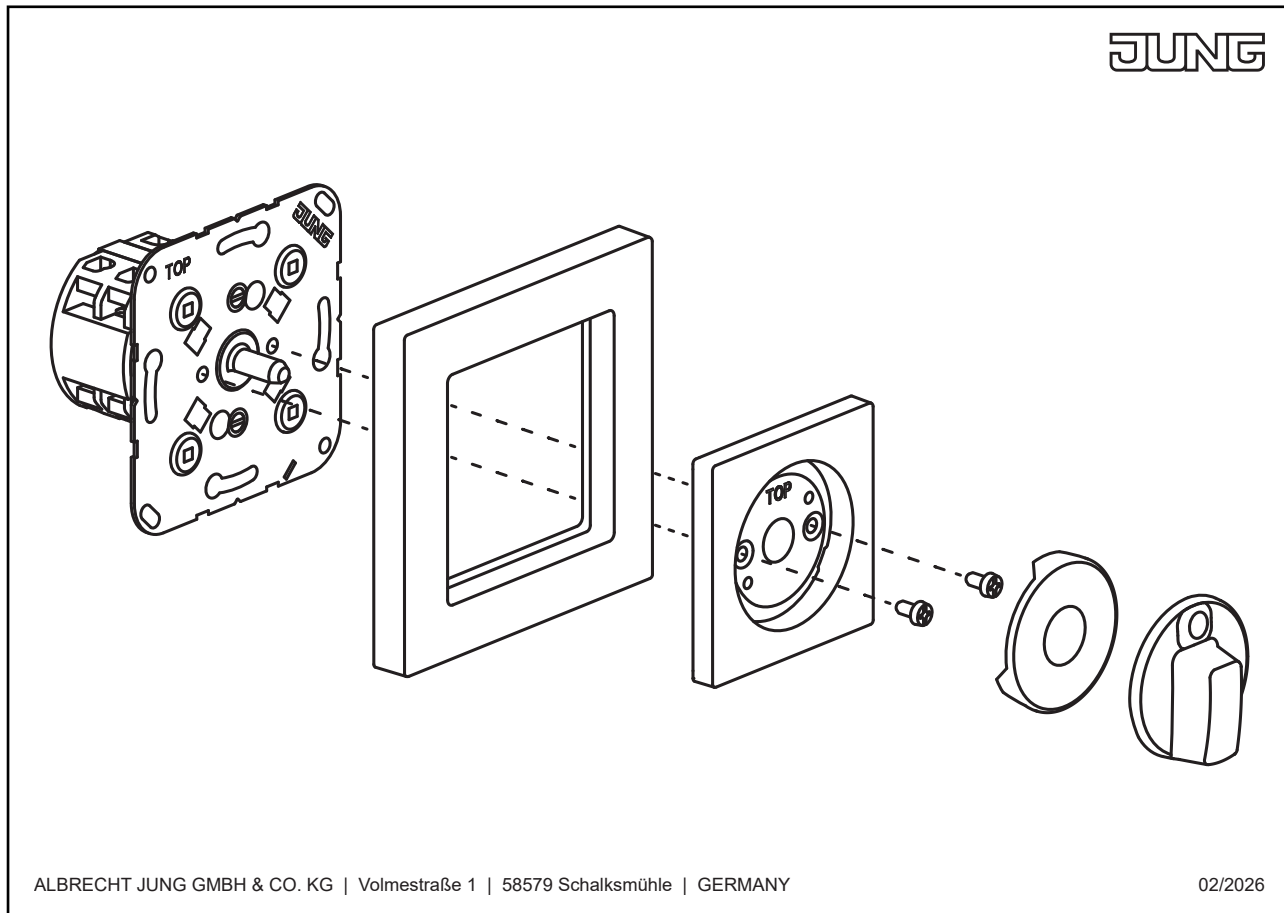

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG | Volmestraße 1 | 58579 Schalksmühle | GERMANY

02/2026

Hinweis!

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Verwendung ausschließlich mit den für diesen Artikel zugelassenen original JUNG Produktkomponenten.

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie

- Ihr eigenes Leben,
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand.

Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung
- Auswertung der Messergebnisse
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzarten
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzterdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)